


# WŁĄCZENIE RUROCIĄGU WODY SUROWEJ W ISTNIEJĄCY RUROCIĄG Ø160 PVC 1:25

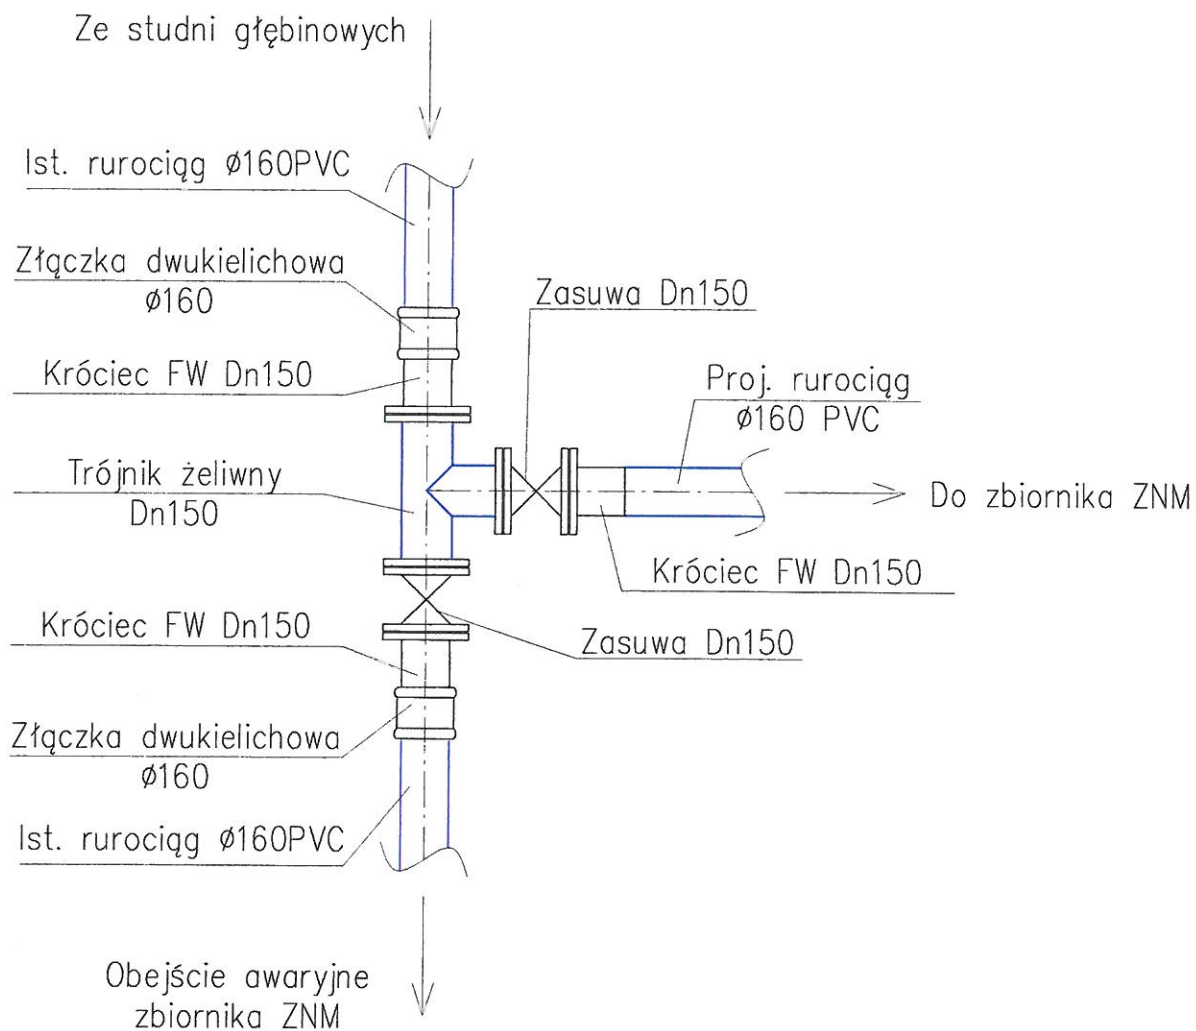

N

B

M

Technologie

NBM Technologie

Mrocza i Wspólnicy spółka jawna  
42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157  
tel/fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI KŁONNA

GMINA ODRZYWÓŁ – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO-SANITARNA

OBIEKT:

STACJA WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI KŁONNA GMINA ODRZYWÓŁ

INWESTOR:

GMINA ODRZYWÓŁ

UL. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWÓŁ

NAZWA RYSUNKU:

WŁĄCZENIE RUROCIĄGU WODY SUROWEJ W ISTNIEJĄCY RUROCIĄG Ø160 PVC

STADIUM DOKUMENTACJI

PB

SKALA

1:25

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Tomasz Tarapacz

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Izabela Ściubidło

SPRAWDZIŁ:


mgr inż. Teresa Syc-Wójcik


NR UPRAWNIEN


SLK/3144/PWOS/10

SLK/1030/PWOS/05

PODPIS







DATA

02.2011

02.2011

02.2011

NR RYSUNKU

T-12