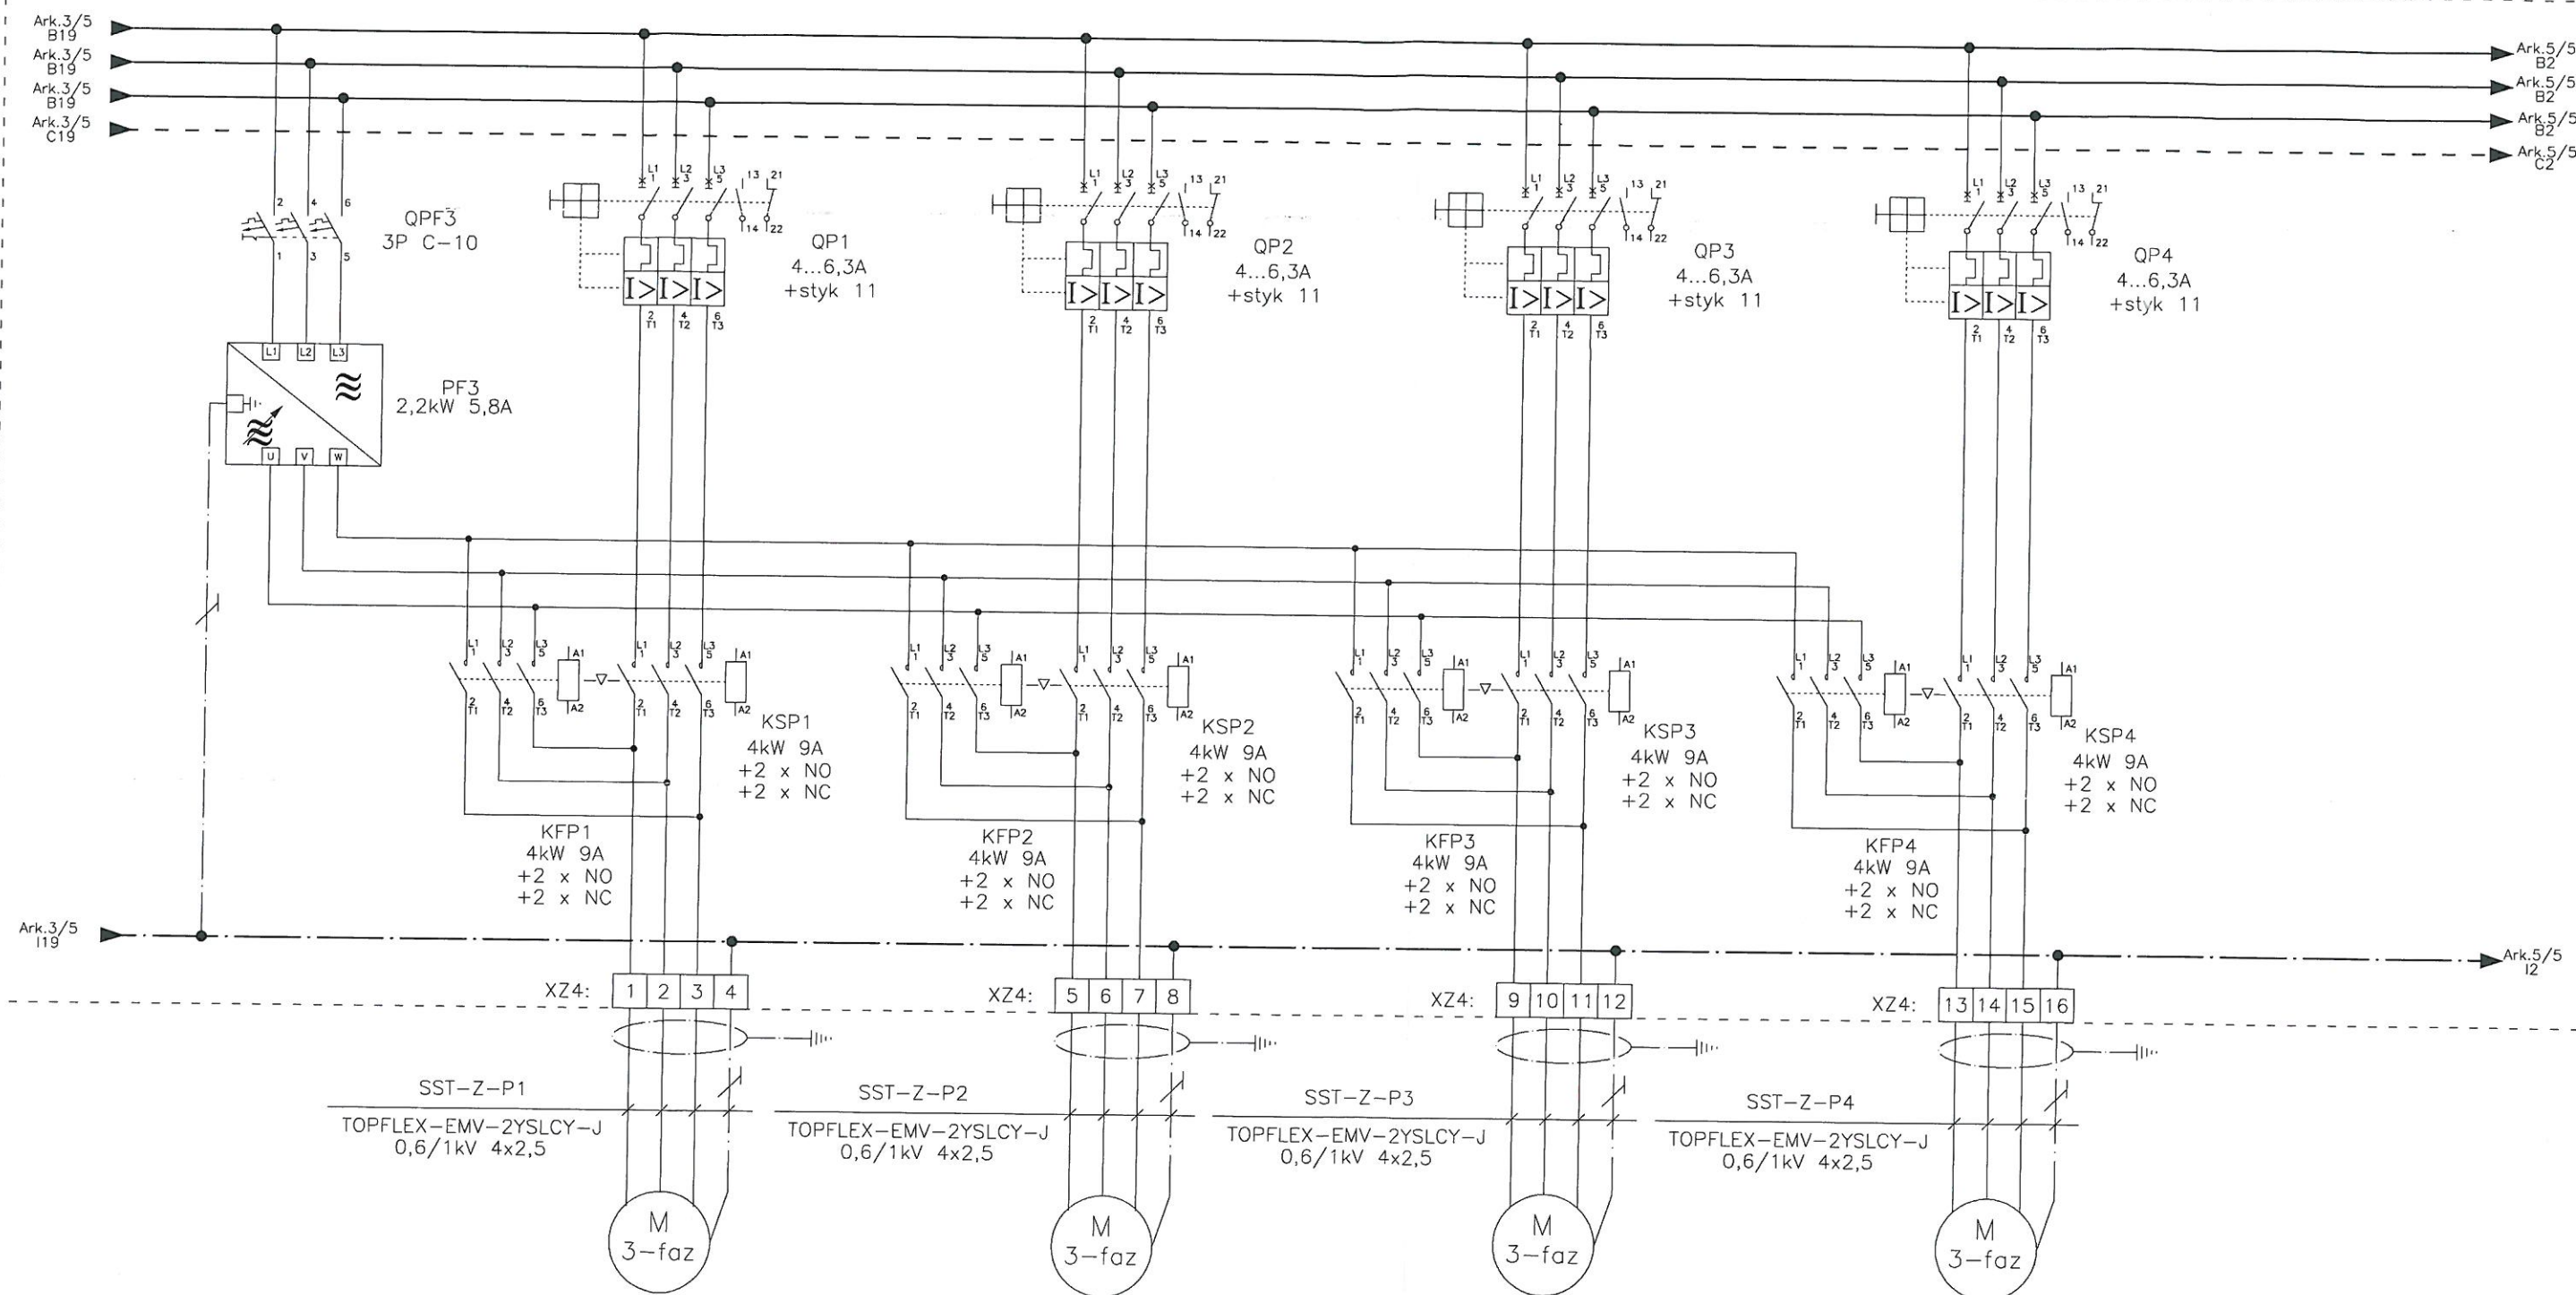


AUTOMATYCZNY ZESTAW POMPOWY II-go STOPNIA

Przetwornica częstotliwości
2,2kW z aplikacjąP1
 $P_n=2,2[kW]; I_n=4,45[A]$ P2
 $P_n=2,2[kW]; I_n=4,45[A]$ P3
 $P_n=2,2[kW]; I_n=4,45[A]$ P4
 $P_n=2,2[kW]; I_n=4,45[A]$ 

NBM Technologies

NBM Technologie
Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.plZADANIE: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W
MIEJSCOWOŚCI KOLONIA OSSA GMINA ODRZYWÓŁ - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA OSSA GMINA ODRZYWÓŁ

INWESTOR: GMINA ODRZYWÓŁ
UL. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWÓŁ

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY UKŁADU ZASILANIA - ROZDZIELNICA SST

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA	WERSJA	ARKUSZ
mgr inż. Paweł Błady	SLK/0366/PWOE/04		01.2011	1	4/5
OPRACOWAŁ:					
mgr inż. Paweł Kozuch			01.2011		
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. Tadeusz Kitala	UAN-VIII/7342/210/92		01.2011		

E-09